


ВОДООТВОДНОЕ УСТРОЙСТВО ASP

Предназначенное для обезвоживания
осадков возникающих в малых
и средних станциях очистки
сточных вод

400 – 2000 EO

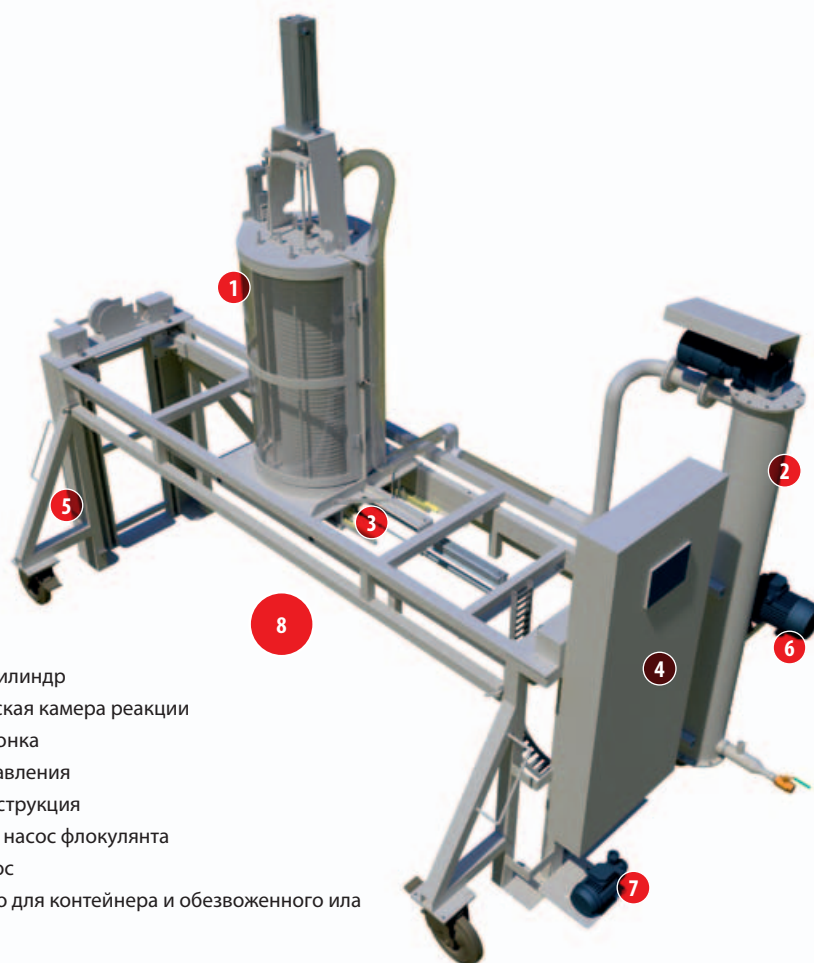

1. Прессовый цилиндр
2. Цилиндрическая камера реакции
3. Сборная воронка
4. Единица управления
5. Несущая конструкция
6. Дозирующий насос флокулянта
7. Водяной насос
8. Пространство для контейнера и обезвоженного ила

VODACZ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- » **небольшая застроенная площадь:** Вертикальный режим работы использует выгоду установки прессовальной единицы по высоте для облегчения манипуляции с входными носителями. Не требует масштабных строительных подготовок.
- » **Изменчивость конструкции:** Обеспечивает возможную сборку и повторное использование только во время прессования. Конструкция пресса мобильная и может быть размещена рядом со строительными объектами.
- » **Автоматический режим без обслуживания:** не требует постоянного присутствия оператора после запуска.
- » **В распоряжении основы к проектной документации:** Включительно консультации.
- » **Низкие эксплуатационные расходы**

РЕЖИМ РАБОТЫ

1. Заполнение



Зарядный насос начинает работать одновременно с дозированием флокулянта. Правильная функция дозирования может проверяться в прозрачном шланге, в котором видна флокуляция текущего ила. Когда пространство в прессовом цилиндре заполнено, насос отключается с помощью блока управления.

2. Прессование



Мешок внутри прессового цилиндра постепенно расширяется, вода вытесняется из осадка через сито, и поступает в сборную воронку и затем течет к месту назначения.

3. Опорожнение



После фазы прессования сборная воронка автоматически отодвигается в сторону, и безвоздушный шлам вытягивается из фильтр-пресса с помощью грохотов, например, в приставной контейнер или на ленточный транспортер.

4. Чистка



Перед началом следующего водоотводного цикла грохот автоматически промывается форсунками высокого давления. После промывки весь режим повторяется автоматически.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Количество обработанного ила	0,5 – 1	м ³ ·ч ⁻¹
Время эксплуатации	20 – 24	ч·день ⁻¹
Длина рабочего цикла	5 – 10	мин
Энергоемкость	менее 3,5	кВт
Застроенная площадь	2,9 x 1,1	м
Высота	(поршневое исполнение) 3,7 (компактное исполнение) 3,3	м



VODACZ

Местонахождение общества:
VODA CZ, s. r. o.
Bohuslava Martinů 1038/20
500 02 Hradec Králové
Pražské Předměstí

Цех:
VODA CZ, s. r. o.
Hořenice 45
551 01 Jaroměř

Сервис:
VODACZ SERVICE
www.vodaczservice.com

Контакт:
e-mail: info@vodacz.com
Сервис:
tel.: +420 800 150 155



www.vodacz.com